

AMZ-3 Montaj ve Tesisat Föyü

Servis ekipleri için kurulum öncesi elektrik, su, drenaj ve tezgah hazırlığı

Servis Montaj Dokümanı



Belge kodu	FLV-AMZ3-MON-01
Model	AMZ-3
Revizyon	01

6800 W
GÜÇ

380 V
ELEKTRİK

3/8 Flex
SU

50 mm
GİDER

KURULUM ÖNCESİ HAZIR OLMASI GEREKENLER

Elektrik

- 380 V Trifaze Hat
- 3 Faz + Nötr + Toprak
- Ayrı Sigorta ve kaçak Akım

Temiz Su

- Filtrelenmiş Su
- 3/8 Flex Bağlantı
- Yaklaşık 3 bar Basınç

Drenaj

- Tezgah Altında Gider
- 50 mm Pimaş
- Hortum Serbest Akisli

Tezgah

- Makine Alanı Hazır
- Kablo/hortum Geçişi
- Yaklaşık 90 mm Dekopaj

Değirmen (opsiyonel)

- Ayrıca 220 V Priz
- Topraklı Monofaze
- Aynı Hattı Yük Bindirilmez

Kontrol

- Voltaj Kontrolü
- Topraklama Kontrolü
- Su Filtresi Kontrolü

BAĞLANTI AKIŞI



Kurulum öncesi servis, elektrik hattını, su basıncını, filtre çıkışını, drenaj akışını ve tezgah geçiş deliğini kontrol etmelidir. Uygun olmayan tesisatta montaja başlanmaması tavsiye edilir.



Temiz Su ve Drenaj

Makinenin sağlıklı çalışması için su kalitesi ve gider hazırlığı

Tesisat Kontrolü



Belge kodu	FLV-AMZ3-MON-01
Model	AMZ-3
Revizyon	01

TEMİZ SU BAĞLANTISI

- Makineye gelen temiz su hattı mutlaka su filtresinden geçirilmelidir.
- Makinenin temiz su bağlantısı için 3/8 Flex bağlantı hazırlanmalıdır.
- Su filtresinden makineye gelen basınç yaklaşık 3 bar seviyesinde olmalıdır.
- Filtre bakımı ve değişim periyodu işletme yoğunluğuna göre takip edilmelidir.

pH	6.5 - 7.5
TDS	100 - 200 mg/L
Kalsiyum	30 - 80 mg/L
Sodyum	5 - 10 mg/L
Alkalinite	Yaklaşık 40 mg/L

DRENAJ / GİDER BAĞLANTISI

Gider Hattı

- Tezgah Altında Hazır Olmalı
- 50 mm Pimaş Önerilir

Hortum Akışı

- Kırılma Olmamalı
- Yukarı Eğimli Birakılmamalı

Servis Kontrolü

- Sızdırmazlık Kontrolü
- Serbest Akis Kontrolü

Drenaj hortumu makineden gidere doğru serbest akacak şekilde bağlanmalıdır. Hortum ezilir, kırılır veya yukarı eğimli kalırsa atık su tahliyesi bozulabilir.



Elektrik ve Tezgah Hazırlığı

380 V Trifaze Hat, güvenlik elemanları ve dekopaj bilgisi

Elektrik ve Tezgah

FELVİNİ


Belge kodu	FLV-AMZ3-MON-01
Model	AMZ-3
Revizyon	01

ELEKTRİK TESİSATI

Makine gücü	6800 W
Elektrik	380 V / 50-60 Hz Trifaze
Hat	3 Faz + Nötr + Toprak
Sigorta	Minimum 25A Ayrı Sigorta Önerilir
Kablo	5x4 mm ² Bakir Kablo Önerilir

- Makine için ayrı elektrik hattı çekilmelidir.
- Aynı hatta başka cihaz bağlanmamalıdır.
- Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanılmamalıdır.
- Sağlam topraklama ve uygun kaçak akım koruması olmalıdır.
- Voltaj dalgalanmasından doğan arızalar garanti dışında değerlendirilebilir.

TEZGAH DEKOPAJI

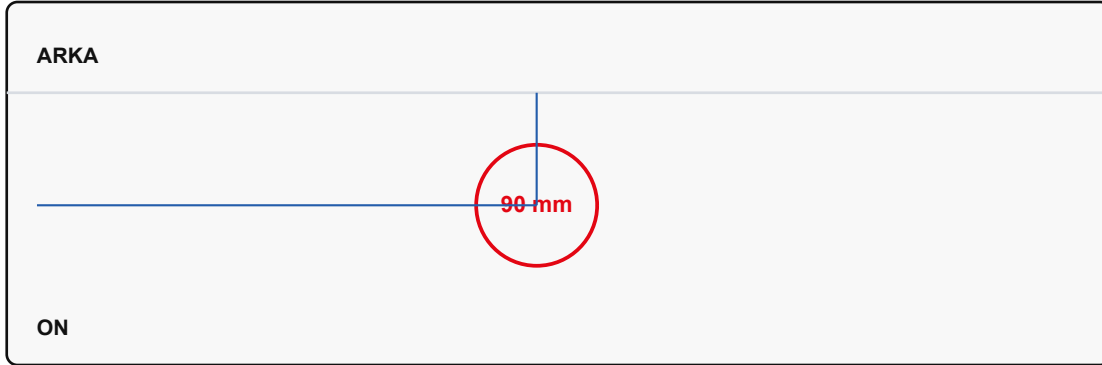

Dekopaj konumu servis tarafından teyit edilmelidir.

Makinenin elektrik kablosu, temiz su hortumu ve drenaj hortumu geçişi için tezgah üzerinde yaklaşık 90 mm çapında delik açılması yeterlidir. Deliğin kesin konumu makinenin arka/alt bağlantı çıkışlarına göre servis tarafından teyit edilmelidir.

Değirmen (opsiyonel): Kahve değirmeni kullanılacaksa ayrıca 220 V monofaze topraklı priz hazırlanmalıdır.

